Edité le : 16/01/2023

Rapport d'analyse Page 1 / 2

SIAEP DE LA FAYE

6 RUE DE L'EGLISE
63930 AUGEROLLES

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE23-5149
Identification échantillon : **LSE2301-20563-1** **Analyse demandée par : ARS DT du PUY-DE-DOME**
N° Analyse : 00201856 **N° Prélèvement :** 00201142
Nature: Eau de distribution
Point de Surveillance : LE BESSET **Code PSV : 0000006895**
Localisation exacte : LE BOURG, BAR RESTAURANT LE SAVINE, ROBINET MITIGEUR CUISINE
Dept et commune : **63 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE**
Coordonnées GPS du point (x,y) **X :** 45,5747447800 **Y :** 3,6325170200
UGE : 0326 - SIAEP DE LA FAYE
Type d'eau : S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Type de visite : D1 **Type Analyse :** D11+ **Motif du prélèvement :** CS
Nom de l'exploitant : SIAEP DE LA FAYE
6 RUE DE L'EGLISE
63930 AUGEROLLES
Nom de l'installation : ST AMANT ROCHE SAVINE **Type** : UDI **Code** : 001682
Prélèvement : Prélevé le 12/01/2023 à 11h29 Réception au laboratoire le 12/01/2023 à 18h47
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / LABOURE Cyrille
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine
Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 12/01/2023 à 18h47

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Couleur de l'eau	63D11+*	0	-	Analyse qualitative				
Température de l'eau	63D11+*	11.1	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3		25	#

.../...

Edité le : 16/01/2023
Identification échantillon : LSE2301-20563-1
Destinataire : SIAEP DE LA FAYE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	
pH sur le terrain	63D11+*	6.7	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5 9	#
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	63D11+*	76	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888		200 1100	#
Chlore libre sur le terrain	63D11+*	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total sur le terrain	63D11+*	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C	63D11+*	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Microorganismes aérobies à 22°C	63D11+*	100	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Bactéries coliformes	63D11+*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000		0	#
Escherichia coli	63D11+*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	63D11+*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0		#
Caractéristiques organoleptiques								
Aspect de l'eau	63D11+*	0	-	Analyse qualitative				
Odeur	63D11+*	Néant	-	Méthode qualitative				
Saveur	63D11+*	Néant	-	Méthode qualitative				
Couleur apparente (eau brute)	63D11+*	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887		15	#
Couleur vraie (eau filtrée)	63D11+*	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887			#
Turbidité	63D11+*	0.29	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1		2	#
Analyses physicochimiques								
Cations								
Ammonium		< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077		0.10	#
Métaux								
Arsenic total	63D11+*	4.34	µg/l As	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	10		#

63D11+* ANALYSE (D11+=D1+AS) EAU DE DISTRIBUTION CHLOREE (ARS63-2021)

Eau satisfaisant aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 les paramètres analysés.

Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres suivants :
- Conductivité brute à 25°C sur le terrain

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.
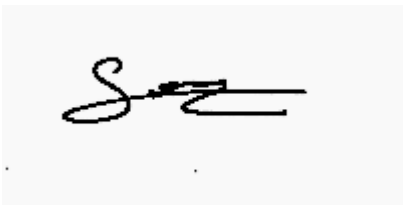
Nicolas ROUX
Valideur technique